

Sil'kina. – M.: Himia. – 1991. – 240 s. 4. Ved' M.V. Formirovaniye pokrityj oksidami margantsa I kobalta na splavakh aluminiyu [Tekst] / M.V. Ved', N.D. Sakhnenko // Korrozia: materiali, zashita. – M.: IFHE RAN. – 2007. – №10. – S.36 – 40. 5. Lazarev V.B. Elektroprovodnost' okisnikh system i plenochnikh struktur [Tekst] / V.B. Lazarev, V.G. Krasov, I.S. Shaplygin. – M.: Nauka. – 1979. – 168 s. 6. Lazarev V.B. Himicheskie i fizicheskie svoystva prostykh oksidov metallov [Tekst]: monogr. / V.B. Lazarev, V.V. Sobolev, I.S. Shaplygin. – M.: Nauka. – 1983. – 239 s. 7. Krieger T.A. High-temperature XRD studies of the phase transformations in a MnO_x/Al₂O₃ catalyst for deep oxidation of hydrocarbons [Tekst] / Krieger T.A., Tsybulya S.V., Tsyruulinikov P.G. // Reaction Kinetics and Catalysis Letters. – 2002. – V. 75. – № 1. – P. 141 – 146. 8. Ved' M.V. Katalitichni ta

zakhisni pokrityya splavami I skladnimi oksidami: elektrohimichniy sintez, prognozuvannya vlastivostej [Tekst]: monogr. / M.V. Ved', M.D. Sakhnenko. – Kharkiv: NTU "KhPI". – 2010. – 272 s. 9. Lunarska E. Structure and properties of the oxide layers formed on Al alloy by the microarc-anodic treatment [Tekst] / E. Lunarska, M. Ved, N. Sakhnenko, O. Chernayeva // Fiziko-himichna mehanika materialiv. – Spetsvipusk № 7. – Lviv: FMI. – 2008. – T.1. – S.380 – 384. 10. Rakitskaya T.L. Adsorption-desorption properties of clinoptilolites and the catalytic activity of surface Cu(II)-Pd(II) complexes in the reaction of carbon monoxide oxidation with oxygen [Tekst] / T.L. Rakitskaya, T.A. Kiote, V.O. Vasylechko et al. // Chem. of Metals of Alloys. – 2011. – V. 4, N 3 – 4. – P. 213 – 218.

Поступила в редакцию 08.07.2014

Ведь Марина Витальевна – доктор техн. наук, профессор, профессор кафедры общей и неорганической химии Национального Технического Университета «Харьковский Политехнический Институт», Харьков, Украина, e-mail: vmv@kpi.kharkov.ua.

Сахненко Николай Дмитриевич – доктор техн. наук., профессор, зав. кафедрой физической химии Национального Технического Университета «Харьковский Политехнический Институт», Харьков, Украина, e-mail: sakhnenko@kpi.kharkov.ua.

Андрощук Дмитрий Степанович – аспирант, кафедра физической химии Национального Технического Университета «Харьковский Политехнический Институт», Харьков, Украина, e-mail: Li-pol@i.ua.

Ярошок Тамара Петровна – канд. техн. наук, доцент, профессор кафедры общей и неорганической химии Национального Технического Университета «Харьковский Политехнический Институт», Харьков, Украина.

ФОРМУВАННЯ КАТАЛІТИЧНО АКТИВНИХ ПОКРИВІВ НА РОБОЧИХ ПОВЕРХНЯХ КАМЕР ЗГОРЯННЯ ДВЗ

M.B. Ведь, M.D. Сахненко, D.S. Андрощук, T.P. Ярошок

Розглянуто особливості плазмово-електролітичного оксидування ливарного складнолегованого сплаву алюмінію AL25 в лужному електроліті з додаванням перманганату калію. Встановлено вплив природи електроліту і режимів електролізу на склад, морфологію поверхні і товщину оксидних покріттів. Показана можливість формування на поверхні AL25 міцно зчеплених з носієм покріттів оксидом марганцю варійованого складу в одну стадію. Підтверджено каталітичну активність синтезованого матеріалу в реакції окислення оксиду вуглецю (ІІ).

ACTIVE CATALYTIC COATING FORMATION ON THE WORKING SURFACE OF COMBUSTION CHAMBERS IN ICE

M.V. Ved', N.D. Sakhnenko, D.S. Androshchuk, T.P. Yaroshok

The features of plasma electrolytic oxidation of aluminum alloy AL25 in the alkaline electrolyte with the addition of potassium permanganate are discussed. The influence of the electrolyte nature and electrolysis regimes on the composition, surface morphology and thickness of the oxide coatings are determined. The possibility of the formation in one stage manganese oxide coatings with variable composition on the surface of AL25 with strong adhesion to the substrate is shown. The catalytic activity of the synthesized material in the reaction of carbon oxide (II) oxidation is confirmed.

УДК 621.43.068.4

A.H. Кондратенко, A.P. Строков, С.А. Вамболь, А.Н. Авраменко

РЕГЕНЕРАЦІЯ ФІЛЬТРА ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ ДИЗЕЛЯ С НАСЫПКОЙ ИЗ ПРИРОДНОГО ЦЕОЛІТА

На основе анализа информации из научно-технических литературных источников выбраны возможные способы и средства для регенерации разработанного в отделе поршневых энергоустановок Института проблем машиностроения им. А.Н. Подгорного НАН Украины фильтра твердых частиц (ФТЧ) дизеля с насыпкой из природного цеолита в сетчатых кассетах. По результатам анализа предложены варианты реализации процессов регенерации I и II рода для разработанного ФТЧ. Оценены значения эксплуатационных параметров этих процессов.

Постановка проблемы

Создание эффективного, технологичного и надежного фильтра твердых частиц (ФТЧ) отработав-

ших газов (ОГ) дизелей является важной задачей для двигателестроения и эксплуатации автотранспортных средств (АТС). Регенерация – это перио-

дический процесс восстановления функциональных свойств ФТЧ путем очистки его фильтрующего элемента (ФЭ) от накопленных твердых частиц (ТЧ), являющийся неотъемлемой частью жизненного цикла ФТЧ любой конструкции [1 – 4].

В отделе поршневых энергоустановок (ПЭУ) Института проблем машиностроения им. А.Н. Подгорного НАН Украины (ИПМаш НАНУ) разработан модульный ФЭ с насыпкой из природного цеолита (ПЦ) в сетчатых кассетах, изготовленный из недорогих и недефицитных материалов отечественного производства и не содержащий каталитических покрытий [4].

В исследовании [2] показано, что процесс регенерации следует классифицировать, в первую очередь, по признаку того, от какой фракции ТЧ в этом процессе происходит очистка ФЭ – окисляемой или неокисляемой. В соответствии с этим можно применять регенерацию I и II рода. В том же исследовании приведена общая классификация способов и средств регенерации ФТЧ дизелей.

В связи с этим, выбор способов и средств реализации процесса регенерации для ФТЧ новых конструкций требует дополнительных исследований и представляет научно-практический интерес для обеспечения экологической и экономической эффективности эксплуатации АТС.

Цель исследования

Определение возможных способов регенерации I и II рода ФТЧ новой конструкции, а также вариантов реализации этих способов.

Регенерация ФТЧ дизеля с насыпкой из природного цеолита в сетчатых кассетах

Из описанных в [3] и [4] эксплуатируемых аналогов ФТЧ ИПМаш, бортовой системой регенерации оснащен только один – это ФТЧ фирмы Ecosix, предназначенный для модернизации дизелей АТС, находящихся в эксплуатации. Это система термокatalитической регенерации, содержащая электронный блок управления (ЭБУ), камеру сгорания (КС) в корпусе ФТЧ и систему подачи топлива в нее. Регенерация I рода ФТЧ фирмы DCL, имеющего аналогичное назначение, также осуществляется термокatalитическим способом, но вне борта АТС на специальном стенде. ФТЧ системы очистки рециркулируемых ОГ фирмы Engelhart регенируется термическим способом (поскольку не имеет каталитического покрытия) также вне борта АТС при очередном техническом обслуживании (ТО).

ФТЧ ИПМаш имеет конструкцию, осуществляющую регенерацию I рода любым из способов, описанных в исследовании [2] за исключением ка-

талитических, поскольку не имеет каталитического покрытия. Каталитическими свойствами содержащейся в его конструкции насыпки из ПЦ можно пренебречь.

Регенерация II рода ФТЧ ИПМаш может быть осуществлена сменой насыпки из ПЦ, а также промывкой сетчатых кассет и полостей модулей струей воды под высоким давлением, либо же полной заменой сетчатых кассет, заполненных насыпкой из ПЦ (благодаря их высокой технологичности и малой себестоимости, а также разборности конструкции ФЭ).

Регенерация I рода для ФТЧ ИПМаш может быть построена на использовании уже имеющейся материальной базы модернируемого АТС (система подачи топлива с ЭБУ). Также возможно встраивание ФТЧ ИПМаш в полный комплекс очистки ОГ дизеля. При этом непосредственно перед ним устанавливается каталитический окислитель продуктов неполного сгорания топлива и моторного масла (ПНСТ) (с целью инициализации диффузного горения обогащенных топливом ОГ) или каталитический окислитель оксидов азота (с целью окисления ТЧ в нем с помощью диоксида азота).

Применение ФТЧ ИПМаш для снижения выброса ТЧ в ОГ модернируемого дизеля, находящегося в эксплуатации, без задачи уменьшения выбросов других нормируемых вредных веществ (ВВ) в ОГ, проводится без разработки и установки на АТС каталитического окислителя ПНСТ и каталитического поглотителя оксидов азота (КПНО_x). При этом регенерация I рода для него может осуществляться одним из следующих способов:

– на борту АТС – при разработке или выборе из имеющихся в производстве элементов системы термической регенерации, разработке ее схемы и установке ее на АТС с дизелем конкретной модели;

– вне борта АТС – при разработке или выборе из имеющихся в производстве устройства для автоматической термической регенерации в условиях централизованной эксплуатации и обслуживания АТС;

– с частичным размещением элементов системы термической регенерации на борту АТС – при размещении исполнительных устройств системы регенерации на борту АТС в составе корпуса ФТЧ полностью или частично и размещении источников энергии, необходимой для осуществления процесса, вне борта АТС на территории предприятия, осуществляющего его эксплуатацию и обслуживание или по месту его хранения.

Первый способ позволяет создать полностью

автономную систему снижения выброса ТЧ с ОГ дизеля, однако требует значительного удорожания и усложнения системы, а также увеличения ее мас-согабаритных показателей. Для второго способа преимущества и недостатки первого противоположны друг другу. Третий способ – комбинированный – позволяет, при определенных условиях, обойтись минимально возможными удорожанием и усложнением конструкции системы очистки ОГ от ТЧ при минимальном снижении автономности и универсальности АТС. Важнейшим из этих условий является использование универсальных и общедоступных источников энергии – электричества и/или моторного топлива.

Из принципов работы известных на сегодняшний день систем термической регенерации ФТЧ [1 – 3], находящихся в эксплуатации, в качестве пригодных для реализации данного способа регенерации I рода можно выделить следующие.

1. Повышение температуры ОГ на входе в ФТЧ за счет впрыска топлива в ОГ и инициализации его окисления остаточным кислородом ОГ с помощью электрогидравлических форсунок универсальной конструкции (см. рис. 1), управляемых ЭБУ и установленных в камере сгорания (КС) корпуса ФТЧ. При этом резервуар с топливом, топливные фильтры и топливный насос, сам ЭБУ и его контрольно-измерительные приборы могут находиться вне борта АТС и, будучи собранными в единый агрегат, использоваться для обслуживания нескольких АТС по месту размещения эксплуатирующей организации или на автозаправочной станции (АЗС). На борту АТС в составе корпуса ФТЧ при этом должна размещаться КС, топливная форсунка и инициатор горения: свеча накаливания, каталитическая сетка или свеча зажигания. Сама же топливная форсунка также может находиться вне борта АТС, при этом на борту АТС требуется только наличие КС с местами установки универсальной форсунки и инициатора окисления, заглушенными специальными пробками во время эксплуатации.

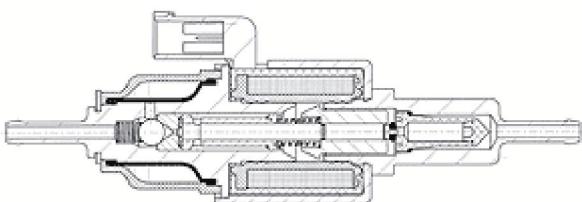


Рис. 1. Топливная форсунка системы регенерации ФТЧ фирмы Bosch [3]

2. Повышение температуры и реакционной

(окислительной) способности ОГ на входе в ФТЧ за счет генерирования низкотемпературной плазмы из ОГ специальным устройством – плазмотроном. При этом возможно использование малогабаритных энергоэффективных плазмотронов, однако требующих для своей работы подвода газа-плазмоносителя и электроэнергии.

Анализ способов и устройств для плазменной нейтрализации ОГ ДВС в работе [5] показывает, что большинство технических решений базируется на обработке всего потока ОГ низкотемпературной плазмой; часто используется добавка ионизированного вторичного воздуха и обработка потока ОГ плазменно-топливными струями. В качестве газа-плазмоносителя, согласно того же исследования, рационально использовать сами ОГ. Конструкция, внешний вид и способ установки такого плазмотрона представлены на рис. 2 [5].

Исследование [5] также показало, что:

- плазменная нейтрализация позволяет снизить содержание в ОГ CH_x и СО – более чем на 70 %, ТЧ – более чем на 25 %;
- совместное использование низкотемпературной плазмы с катализаторами при нейтрализации ОГ является перспективным техническим решением, которое позволяет существенно повысить эффективность метода (например, введением катализически активного вещества в структуру электрода плазмотрона);
- для транспортных двигателей целесообразно объединить плазменный нейтрализатор ОГ с глушителем шума системы выпуска ОГ.

К недостаткам такого метода следует отнести:

- относительно высокое энергопотребление плазмотрона;
- необходимость использования системы подачи газа-плазмоносителя;
- использование в качестве газа-плазмоносителя воздуха или кислорода приводит к резкому повышению эмиссии дизелем оксидов азота.

Предлагается использовать плазмотрон с мощностью 5 кВт, представленного на рис. 2, только для регенерации ФТЧ (то есть, периодически). По предварительной оценке, его эффективности окисления ТЧ достаточно, чтобы за 30 мин завершить процесс регенерации разработанного ФТЧ, накопившего в ФЕ 60 г ТЧ.

При этом, как и в случае использования топливных форсунок и КС, для регенерации ФТЧ на борту АТС может находиться сам плазмотрон и штуцер отбора газа-плазмоносителя. А источник электроэнергии и блок питания плазмотрона могут

находится вне борта АТС в составе единого универсального агрегата, пригодного для обслуживания нескольких АТС. Возможен также перенос самого плазмотрона с борта АТС в агрегат и постановка на его место установки специальных пробок. Для АТС, обслуживающихся владельцами самостоятельно, возможна установка плазмотрона и блока его питания на борт АТС, а питание системы регенерации осуществлять от бытовой электросети напряжением 220 В.

3. Повышение температуры ОГ до порога самопроизвольного воспламенения ТЧ в ФЭ путем нагрева потока ОГстроенными на входе в корпус ФТЧ электронагреваемыми элементами, либо же подведением напряжения непосредственно к ФЭ (изготовленному из стального проката и стальной тканой сетки [4]).

4. Повышение температуры самих ТЧ в потоке ОГ до порога самопроизвольного воспламенения при воздействии на поток СВЧ-излучателя. При этом также происходит деградация ПНСТ, входящих в состав ТЧ за счет подбора соответствующей длины волны СВЧ-излучения.

При этом, как и в предыдущем случае, как сами нагревательные элементы, так и блок питания системы регенерации могут устанавливаться как на борту АТС, так и вне его. Источник электроэнергии – бытовая электросеть напряжением 220 В. При установке нагревательных элементов вне АТС целесообразно нагревать ими не ОГ, а воздух из окружающей среды (ОС), подавая его в специальный штуцер корпуса ФТЧ. Само же устройство подачи нагретого до 650 °C воздуха может быть аналогом промышленного фена, и потреблять при этом до 4 кВт·ч электроэнергии.

Эскиз ФТЧ ИПМаш, использующий описанные способы регенерации I рода, представлен на рис. 3. Сам процесс, реализованный любым из вышеописанных способов, может производится при работе дизеля на режиме холостого хода с номинальной частоты вращения коленчатого вала, как и на режиме с максимальным массовым расходом и температурой ОГ при нулевой эффективной мощности дизеля. Длительность процесса, по предварительным оценкам, не превышает 30 мин. В любом из вышеописанных вариантов регенерации, демонтаж ФТЧ и извлечение из него ФЭ не требуются.

Межренерационный период работы ФТЧ – это продолжительность работы ФТЧ или АТС до возникновения необходимости осуществления регенерации I или II рода, выраженная в единицах: време-

ни, пробега АТС, наработки дизеля или др. Его длительность для ФТЧ ИПМаш определяется теми же требованиями, что и для ФТЧ любого другого типа – уровнями гидравлического сопротивления (ГС) и перепада температур ОГ, создаваемых заполненным ФТЧ в выпускной системе дизеля. Эта величина также определяется удельной сажемостью ФТЧ (грамм ТЧ на 1 дм³ объема ФЭ), которая меняется в ходе эксплуатации под воздействием причин, вызывающих необходимость проведения регенерации II рода.

ФТЧ ИПМаш отличается модульной конструкцией [4], позволяющей выбирать наилучший вариант соотношения его основных рабочих характеристик. Массогабаритных показателей ФЭ (компоновкой на конкретном АТС), его ГС (и среднеэксплуатационными затратами топлива) и стоимостью – с одной стороны. И его сажемостью, межрегенерационным периодом до регенерации I рода, среднеэксплуатационными затратами энергии на ее проведение и себестоимостью всей системы очистки ОГ от ТЧ (зависит от модели эксплуатации АТС) – с другой.

В исследовании [4] проведены оценки количества модулей ФЭ для дизеля 2Ч10,5/12 (не менее 30 – 50 шт.); среднеэксплуатационного выброса ТЧ этим дизелем (до 1,23 г/(кВт·ч)), эффективности очистки ФТЧ ИПМаш ОГ этого дизеля от ТЧ и ГС ФТЧ в зависимости от различных режимных и конструктивных параметров дизеля и времени его работы на стационарном режиме с максимальным выбросом ТЧ (более 63 %); увеличения в связи с этим среднеэксплуатационного удельного эффективного расхода топлива (не более 4,35 %).

Требования к уровню ГС выпускной системы дизеля 2Ч10,5/12 (до 10 кПа) и периоду между ТО (до 250 моточасов) ограничивают удельную сажемость и межрегенерационный период ФТЧ ИПМаш. Удельная сажемость ФТЧ ИПМаш с объемом, равным рабочему объему дизеля (около 2 дм³), по предварительной оценке, составляет около 30 г/дм³. ГС действующего макета ФЭ, содержащего 40 % модулей от необходимого количества, увеличивается на 1,6 кПа за 1 час работы дизеля на режиме максимального крутящего момента (характеризующегося максимальным массовым выбросом ТЧ). Учитывая эти данные, можно предположить, что межрегенерационный период для регенерации I рода ФТЧ ИПМаш может составлять около 12,5 часов работы на режиме максимального крутящего момента и около 40 часов для 13-режимного цикла [4].


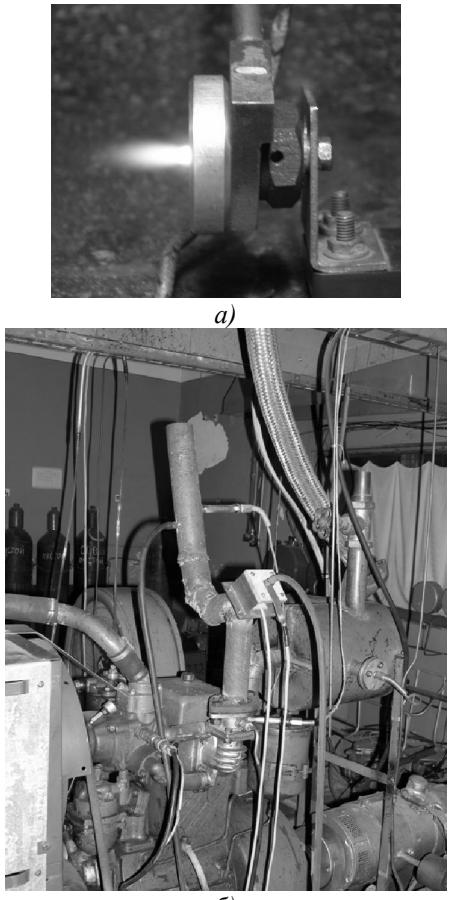


Рис. 2. Плазмотрон и место его установки на моторном стенде [5]:
а – внешний вид работающего плазмотрона; б – внешний вид моторного стенда с установленным плазмотроном

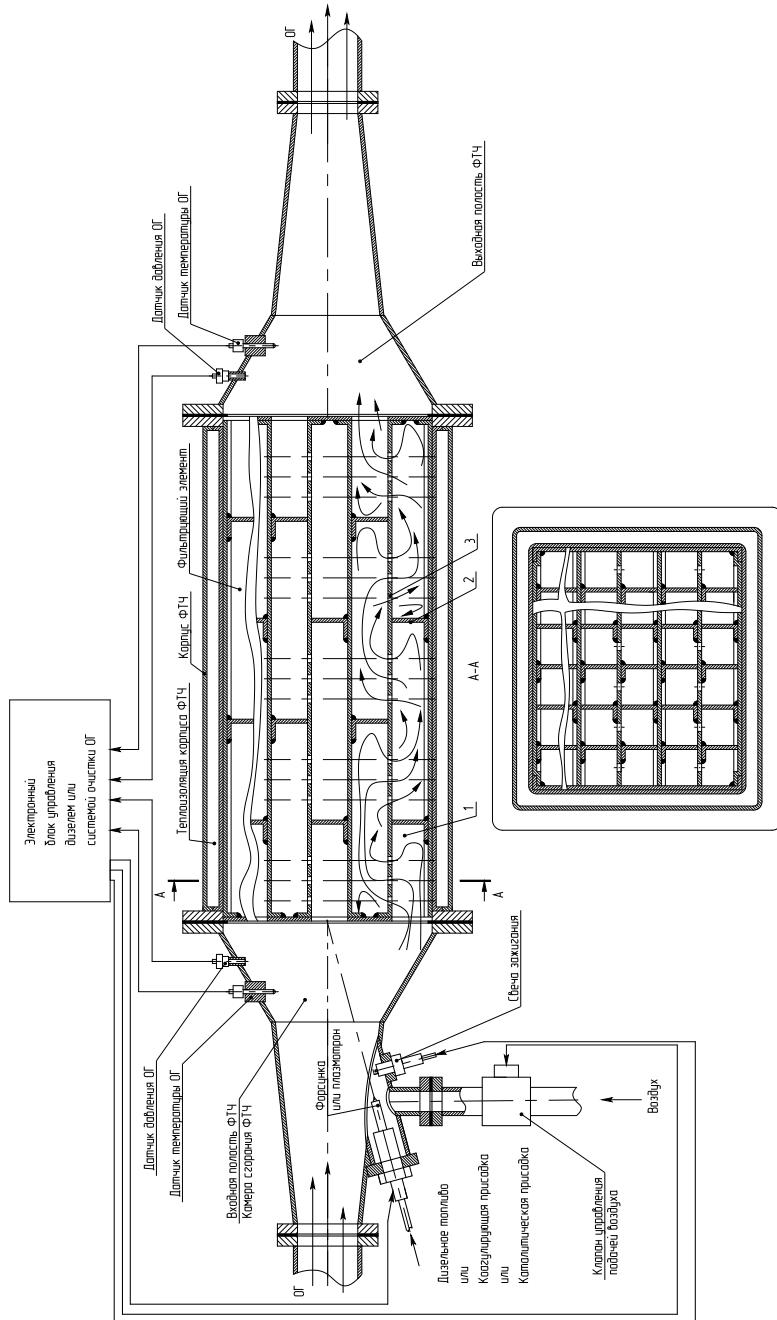

Выводы

По результатам анализа научно-технической литературы и собственных исследований выбраны и описаны возможные способы и средства осуществления процессов регенерации I и II рода ФТЧ новой нетрадиционной модульной конструкции, разработанного в отделе ПЭУ ИПМаш НАНУ.

Предложена схема бортовой системы регенерации I рода для ФТЧ ИПМаш. Схема позволяет осуществить этот процесс с помощью принципиально разных наборов средств реализации вышеуказанных способов.

Регенерация II рода для ФТЧ ИПМаш осуществляется вне борта АТС сменой насыпки из ПЦ и промывкой сетчатых кассет и кожухов модулей ФЭ с последующим выжиганием ТЧ в насыпке.

Оценены эксплуатационные параметры процесса регенерации I рода. Межрегенерационный период 12,5 часов работы на режиме максимального крутящего момента и около 40 часов для 13-режимного цикла. Порог противодавления ФТЧ для дизеля 2Ч10,5/12 составляет 10 кПа. Длительность регенерации I рода составляет не более 30 мин. Энергозатраты процесса регенерации I рода при этом со-

тавляют до 5 кВт.

Эксплуатационные параметры процесса регенерации II рода по имеющимся данным оценить затруднительно.

Список литературы:

1. Строков А.П. Современные методы очистки отработавших газов дизелей от твердых частиц / А.П. Строков, А.Н. Кондратенко // Двигатели внутреннего сгорания. – 2010. – № 2. – С. 99 – 104.
2. Кондратенко А.Н. Регенерация фильтров твердых частиц дизелей / А.Н. Кондратенко, А.П. Строков, С.А. Вамболь В.М. Семикин // Двигатели внутреннего сгорания. – № 1. – 2014. – С. 89-95.
3. Кондратенко О.М. Аналіз діючих ФТЧ дизелів нетрадиційної конструкції на відповідність сучасним нормам екологічних показників / О.М. Кондратенко, С.О. Вамболь, О.П. Строков // Науковий журнал «Екологічна безпека». – Кременчук: КрНУ, 2014. – Вип. 1 (17). – С. 25–30.
4. Кондратенко О.М. Зниження викиду твердих частинок транспортних дизелів, що перебувають в експлуатації: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец 05.05.03 «Двигуни та енергетичні установки» / О.М. Кондратенко. – Харків, 2013. – 20 с.
5. Разработка научных основ плазменных и электрофизических технологий повышения эффективности и снижения токсичности двигателей внутреннего сгорания

при использовании традиционного топлива, водорода и других видов альтернативных топлив. Отчет о НИР / ИПМаш НАНУ; рук. А. Левтеров. – Харьков, 2005. – 319 с. – № ГР 0101U 003588.

Bibliography (transliterated):

1. Strokov A.P. Sovremennye metody ochistki otrabotavshih gazov dizelej ot tverdyh chastic / A.P. Strokov, A.N. Kondratenko // Dvigateli vnutrennego zgoraniya. – 2010. – № 2. – S. 99 – 104.
2. Kondratenko A.N. Regeneracyja fyl'trov tverdyh chastic dyzelej / A.N. Kondratenko, A.P. Strokov, S.A. Vambol' V.M. Semikin // Dvygately vnutrennego sgoranyja. – № 1. – 2014. – S. 89-95.
3. Kondratenko O.M. Analiz dijuchyh FTCh dyzeliv netradycijnoi' konstrukcii' na vidpodvidnist' suchasnym normam ekologichnyh pokaznykiv / O.M. Kondratenko, S.O. Vambol', O.P. Strokov // Nauchovyj zhurnal «Ekologichna bezpeka». – Kremenchuk: KrNU, 2014. – Vyp. 1 (17). – S. 25 – 30.
4. Kondratenko O.M. Znyzhennja vyl'kudu tverdyh chastynok transportnyh dyzeliv, shho perebuvajut' v ekspluatacii': avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenja kand. tehn. nauk: spec 05.05.03 «Dvygulyta ta energetychni ustanovky» / O.M. Kondratenko. – Kharkiv, 2013. – 20 s.
5. Razrabotka nauchnyh osnov plazmennyh i elektrofizicheskikh tehnologij povyshenija effektivnosti i snizhenija toksichnosti dvigatelej vnutrennego sgoraniya pri ispol'zovanii tradicionnogo topliva, vodoroda i drugih vidov al'ternativnyh topliv. Otchet o NIR / IPMash NANU; ruk. A. Levterov. – Khar'kov, 2005. – 319 s. – № GR 0101U003588.

Поступила в редакцию 12.06.2014

Кондратенко Александр Николаевич – канд. техн. наук, вед. инж. отдела поршневых энергоустановок Института проблем машиностроения им. А.Н. Подгорного НАН Украины, г. Харьков, Украина, e-mail: kharkivjanyn@i.ua.

Строков Александр Петрович – доктор техн. наук, проф., зав. отдела поршневых энергоустановок Института проблем машиностроения им. А.Н. Подгорного НАН Украины, г. Харьков, Украина, e-mail: dppp@ipmach.kharkov.ua.

Вамболь Сергей Александрович – доктор техн. наук, доц., зав. кафедры Прикладной механики Национального университета гражданскої захисти України, г. Харьков, Украина, e-mail: sergvambol@gmail.com.

Авраменко Андрей Николаевич – канд. техн. наук, науч. сотр. отдела поршневых энергоустановок Института проблем машиностроения им. А.Н. Подгорного НАН Украины, г. Харьков, Украина, e-mail: dppp@ipmach.kharkov.ua.

РЕГЕНЕРАЦІЯ ФІЛЬТРУ ТВЕРДИХ ЧАСТИНОК ДИЗЕЛЯ З НАСИПКОЮ З ПРИРОДНОГО ЦЕОЛІТУ

O. M. Кондратенко, O. P. Строков, S. A. Вамболь, A. M. Авраменко

На основі аналізу інформації з науково-технічних літературних джерел наведено результати вибору можливих способів та засобів реалізації регенерації розробленого у відділі поршневих енергоустановок Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України фільтра твердих частинок (ФТЧ) дизеля з насипкою з природного цеоліту у сітчастих касетах. За результатами аналізу запропоновані можливі варіанти реалізації процесів регенерації I і II роду для розробленого ФТЧ. Оцнено значення експлуатаційних параметрів цих процесів.

REGENERATION OF DIESEL PARTICULATE MATTER FILTER WITH BULK NATURAL ZEOLITE

A. N. Kondratenko, A. P. Strokov, S. A. Vambol, A. N. Avramenko

Present paper describes a results of analysis of information from scientific and technical literature and a results of selection of possible ways and implementing them equipment of regeneration for diesel particulate matter filter (DPF) with natural bulk zeolite in stainless steel woven mesh cassettes, which developed in Piston Plants Department of A.N. Podgorny Institute for Mechanical Engineering Problems of the National Academy of Sciences of Ukraine. According to the analysis proposed possible variants of realization of regeneration processes of 1st and 2nd kind for the developed DPF. Estimated values of operational parameters of these processes.